

Утверждаю:  
 Главный инженер  
 АО «Выксатеплоэнерго»  
 \_\_\_\_\_ М.П. Плаксин

## АКТ


### границ обслуживания и эксплуатационной ответственности за техническое состояние тепловых сетей между «Энергоснабжающей организацией» и «Потребителем» (г. Выкса, м-он Гоголя, д.25, помещение №2)

Определены следующие границы ответственности за техническое состояние и эксплуатацию трубопроводов ТФВ:

<b>Ответственность «Энергоснабжающей организации»:</b> <b>АО «Выксатеплоэнерго»</b>	<b>Ответственность «Потребителя»:</b>
1. Трубопроводы ТФВ: D <sub>н</sub> = 146/146 мм («подающий» /«обратный») до места соединения с общедомовым прибором учета тепловой энергии	Ответственность «Потребителя» определяется организацией, в управлении которой находится дом
Все трубопроводы ТФВ, расположенные до указанной границы, в сторону «Энергоснабжающей организации», принадлежат и обслуживаются последней	

**Схема трубопроводов ТФВ «Потребителя»  
(г. Выкса, м-он Гоголя, д.25, помещение №2)**

ул. Пушкина

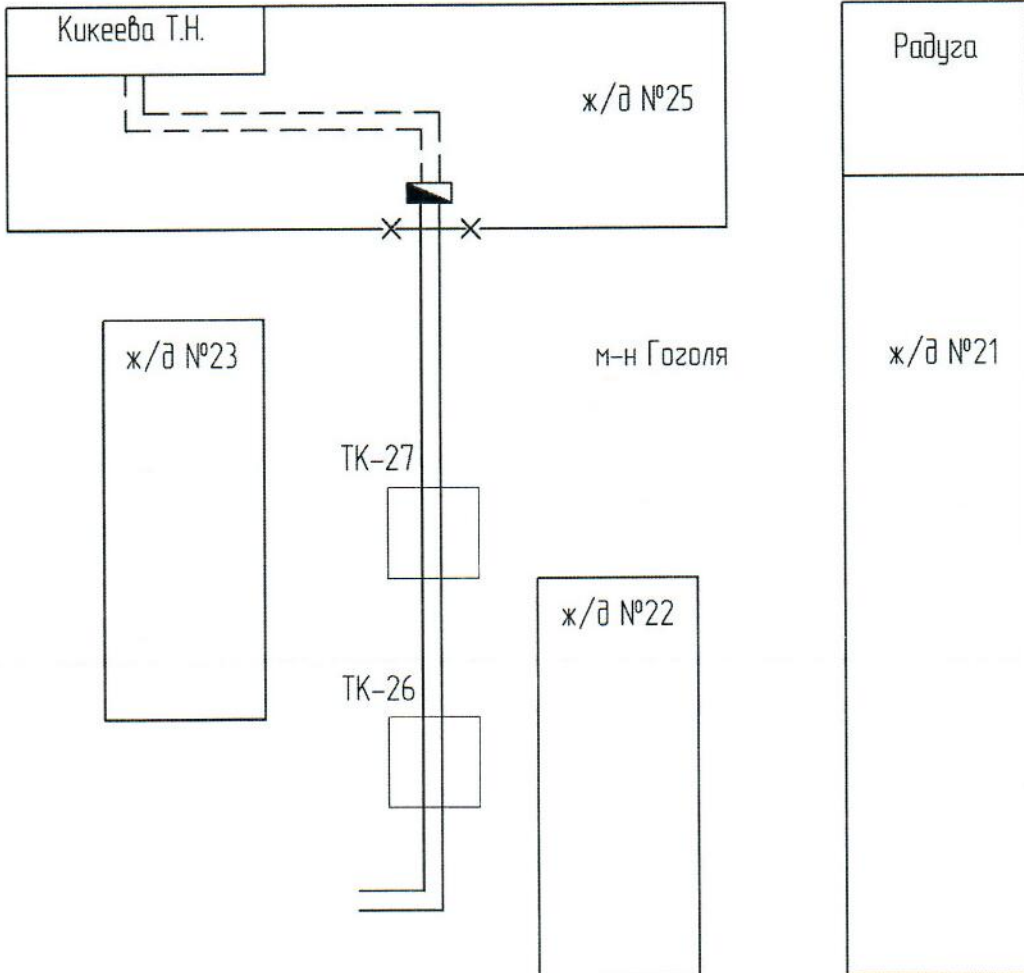

- ×——× — граница ответственности организации, в управлении которой находится дом
- — трубопровод ответственности организации, в управлении которой находится дом
- — трубопровод ответственности «Энергоснабжающей организации»
- ▲ — узел учета тепловой энергии

«Энергоснабжающая организация»:

«Потребитель»:

АО «Выксатеплоэнерго»

\_\_\_\_\_ / ПТО (Кулибаба О. А.) /  
 \_\_\_\_\_ / ОНРРТЭУ (Морозова И.С.) /  
 \_\_\_\_\_ / Нач. УРТС (Блинов А.В.) /  
 \_\_\_\_\_ / Юрист (Костюкевич И.В.) /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /