


УТВЕРЖДАЮ
 Начальник управления – главный энергетик АО «ВМЗ»
 А.А. Чернышов
 «16» 07 2018 г.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ГРАФИК ТЕПЛОФИКАЦИОННОЙ ВОДЫ ОТ КОТЕЛЬНОЙ АО "ВМЗ"

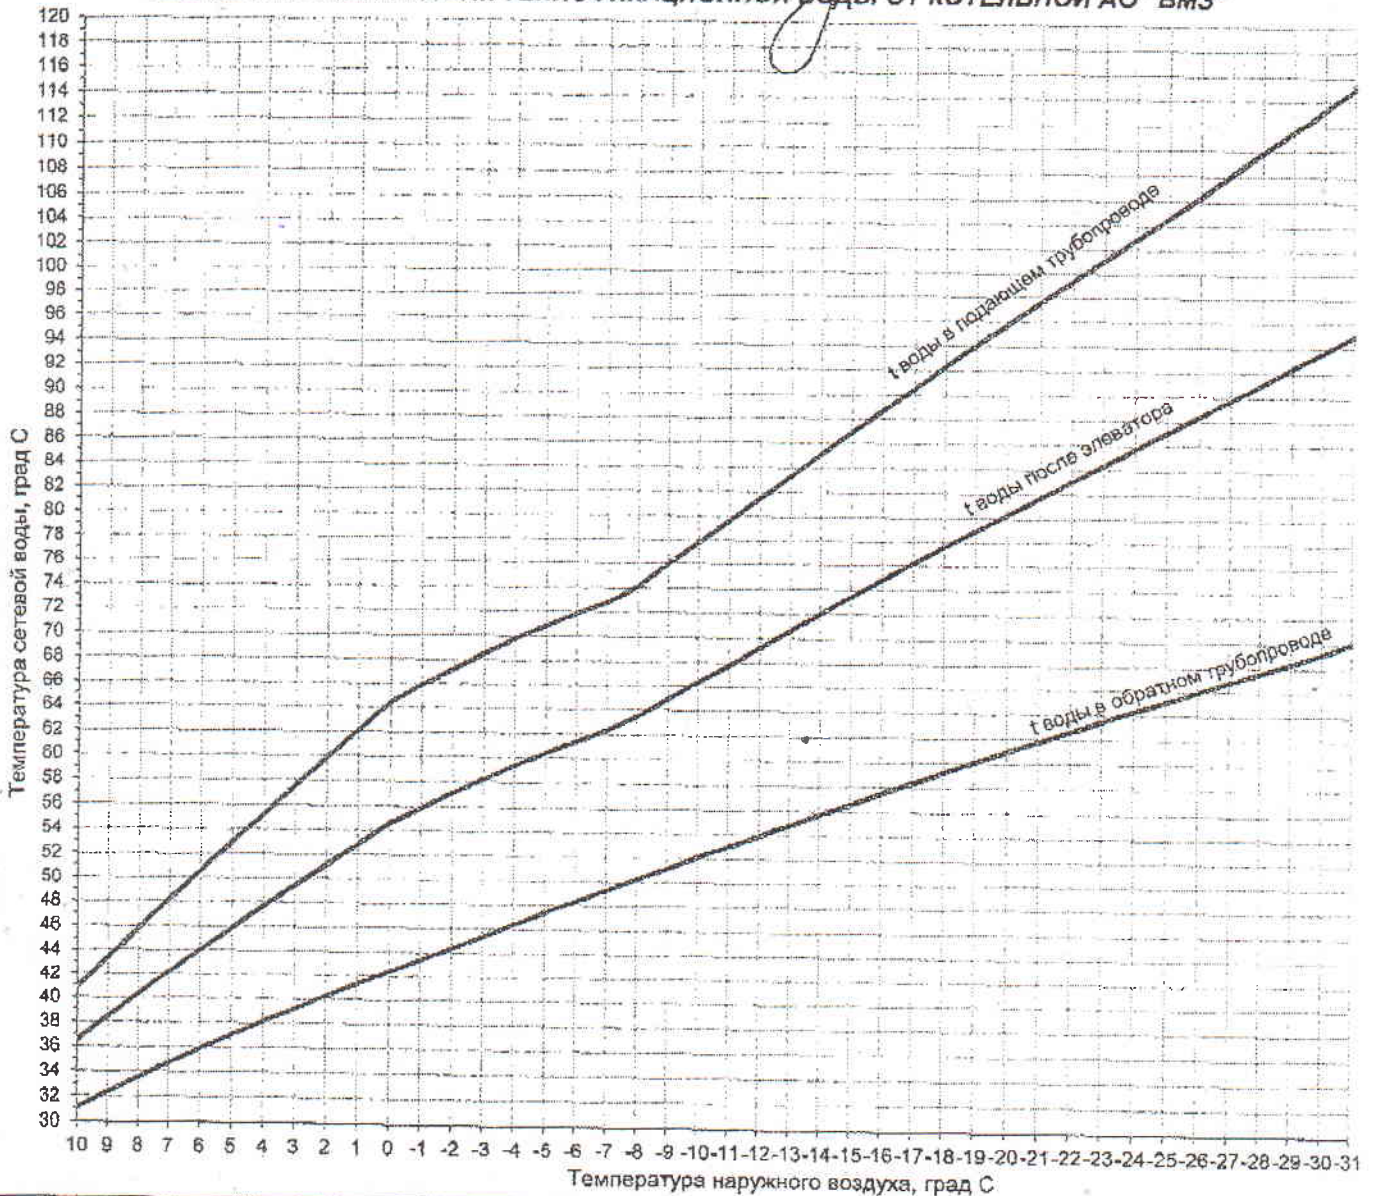

t _{нв}	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
t _{пв}	41	43	46	48	51	53	55	58	60	62	64	66	67	69	70	71	72	73	74	76	78
t _{эл}	37	38	40	42	44	46	48	49	51	53	55	56	57	58	59	60	61	62	63	65	66
t _{об}	31	32	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

t _{нв}	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20	-21	-22	-23	-24	-25	-26	-27	-28	-29	-30	-31
t _{пв}	80	81	83	85	87	89	90	92	94	96	98	99	101	103	105	106	108	110	112	113	115
t _{эл}	68	69	71	72	73	75	76	78	79	80	82	83	84	86	87	88	90	91	92	94	95
t _{об}	53	54	55	56	57	57	58	59	60	61	62	63	63	64	65	66	67	68	68	69	70

СОГЛАСОВАНО
 Начальник Цеха по энергоснабжению
 [Signature] А.В. Бугров
 «16» 07 2018 г.

Старший мастер Участка
 теплоэнергетики ЦЭС
 [Signature] Г.А. Викулова
 «16» 07 2018 г.

И.О. Технолог Отдела по
 надежности оборудования ЦЭС
 [Signature] А.С. Погодин
 «16» 07 2018 г.

РАЗРАБОТАНО
 Начальник Лаборатории теплотехники
 [Signature] Н.С. Кирцова
 «16» 07 2018 г.

Ведущий инженер по наладке
 ТИА ЛТТ
 [Signature] Е.О. Колесниченко
 «16» 07 2018 г.